




ケーブル準備手順

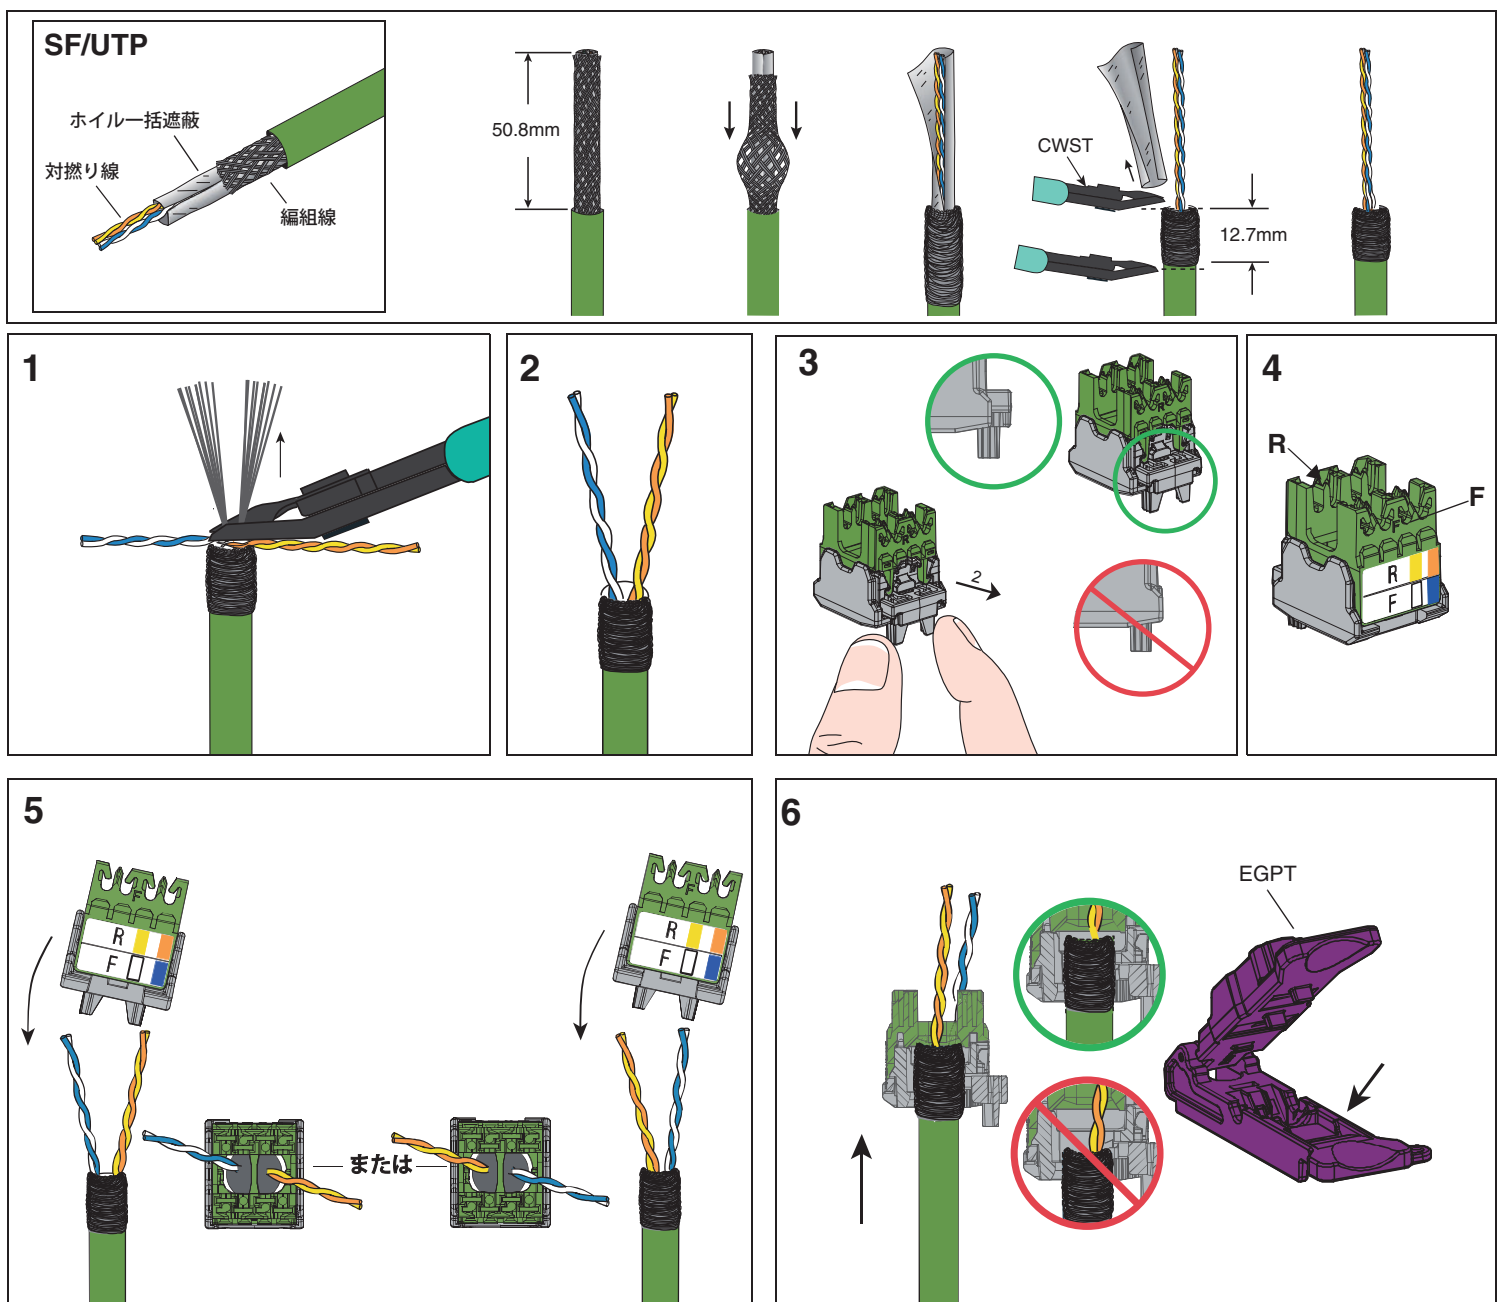


7

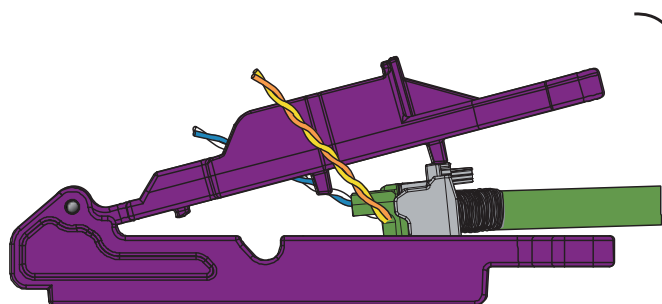


8

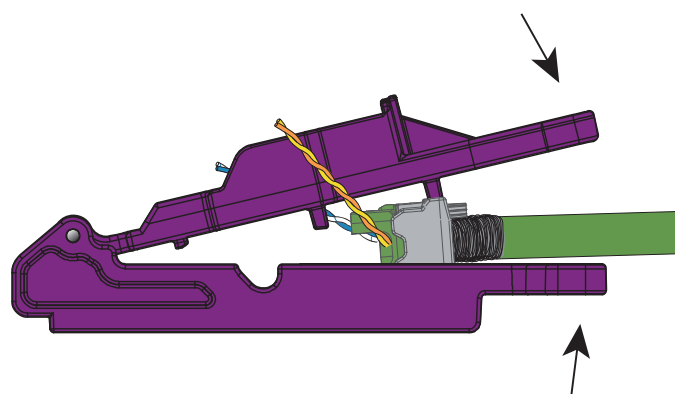

9

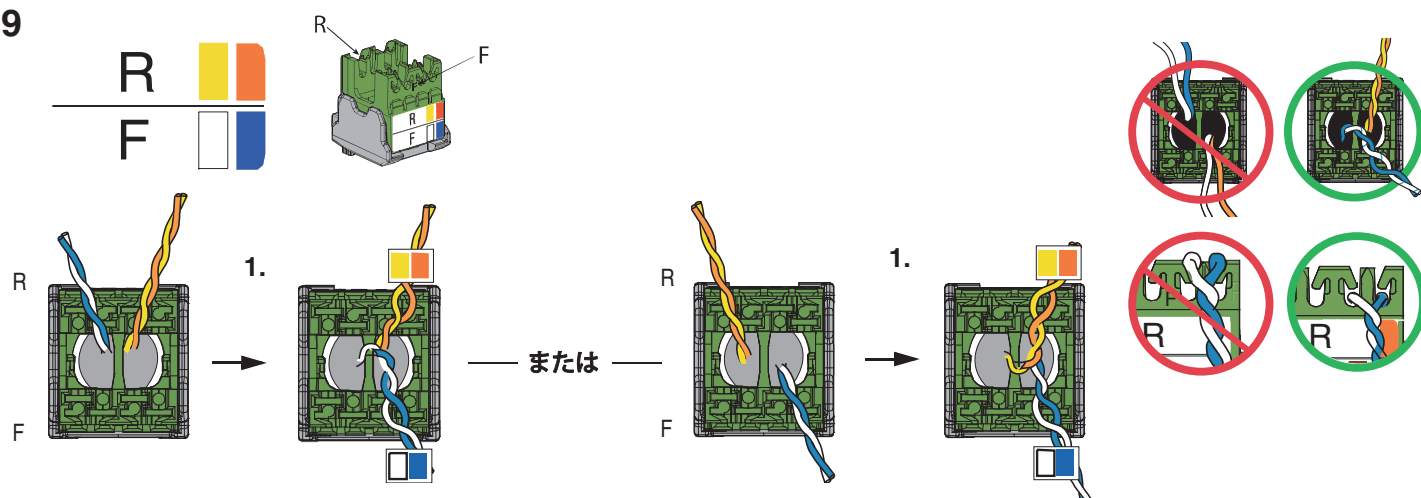


11

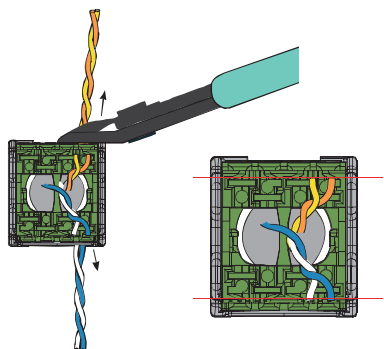


【重要】
キャップの面に合
わせてカットする


12

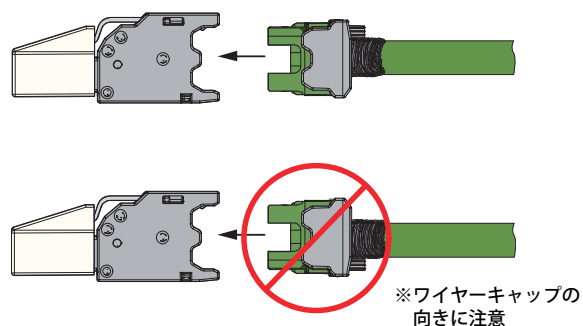


13

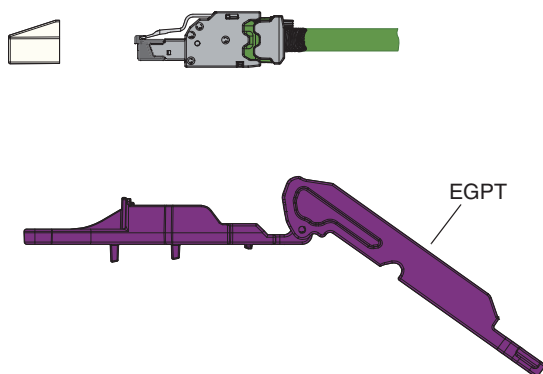

14

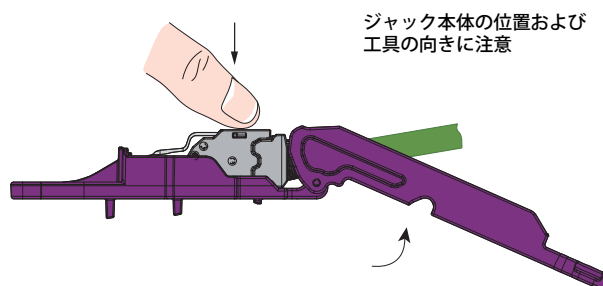

取り外し手順

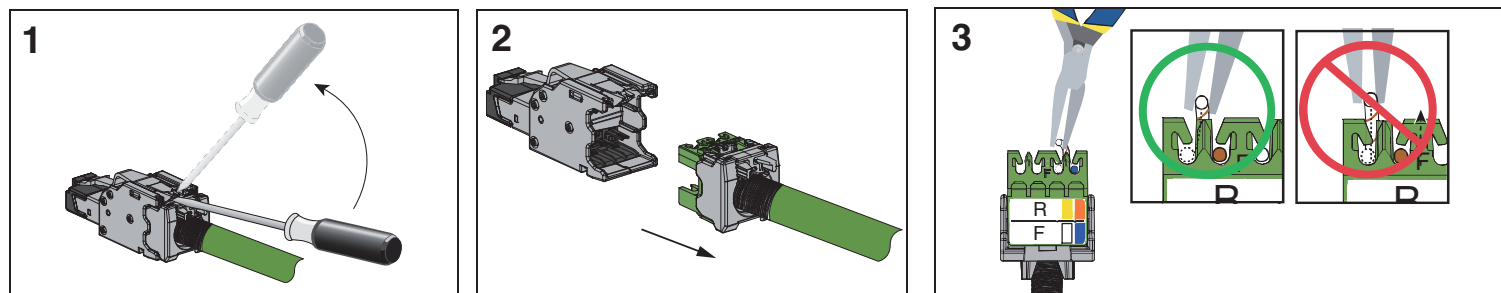

注意事項

- 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568-C施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
- プラグ成端には導体絶縁径が1.6mmまでの22～26AWG単線および撚り線を使用できます。
- 最小20回再成端できます。
- 技術情報と性能情報については、パンドウイトのカスタマーサービスまでお問い合わせください。

全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。

- 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
- 特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
- 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
- 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。